ELECTROGRAD
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Опросной лист для заказа однотрансформаторной КТПГС (КТПН) с кабельным (воздушным) вводом ВНи кабельным (воздушным) выводом НН

№ п/п	1	2	3
Обозначение камеры согл. сетки схем КСО-393М			

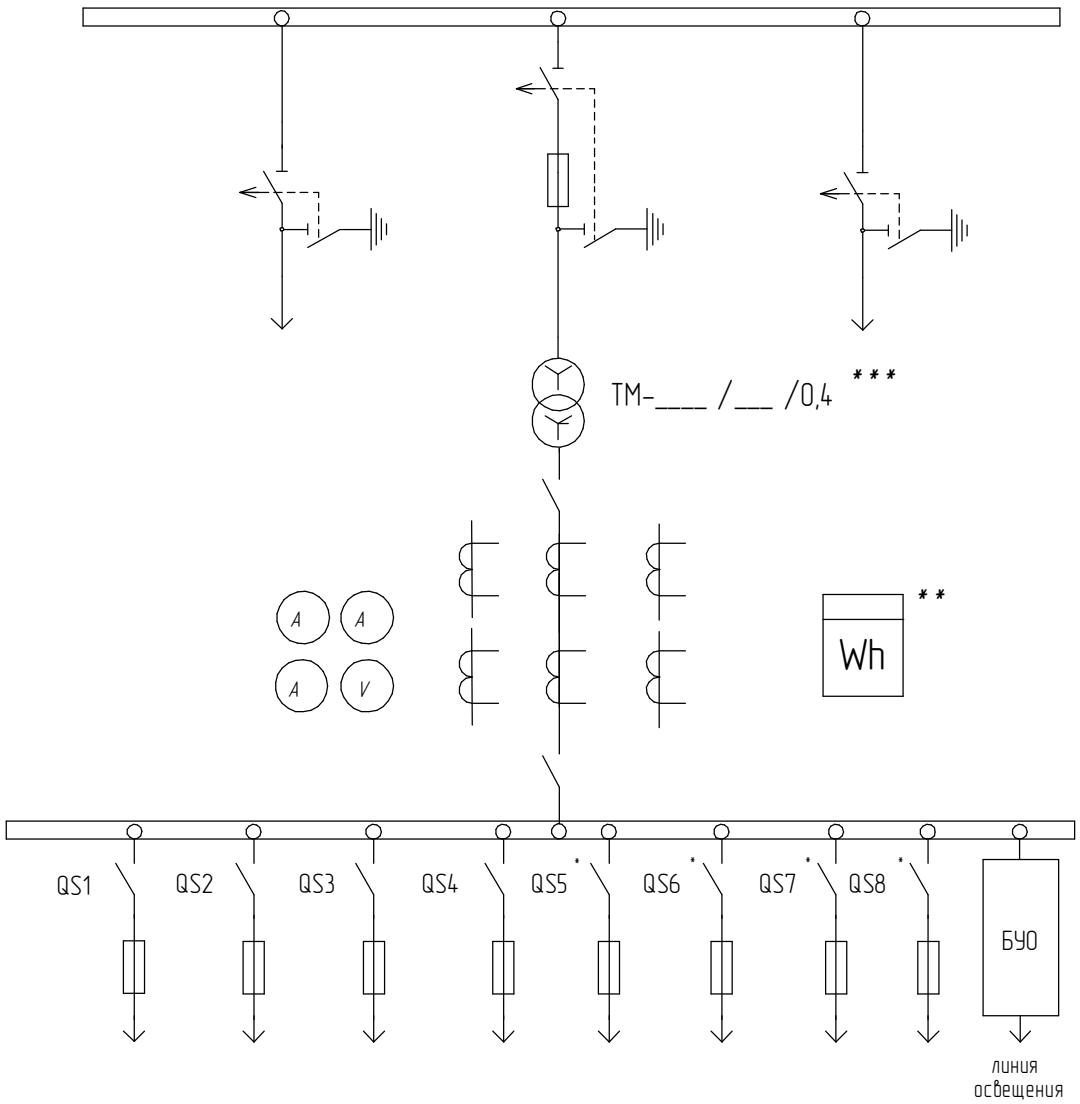

Номинальный ток предохр. или автомата									
Ток предохр. или автомата									

*-аппараты QS5-QS8 используется только для КТПГС

**-при комерческом учете счетчик подключается на отдельные трансформаторы тока , при заказе модуля учета следует указать тип применяемого счетчика.

***-указать схему соединения обмоток.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КТП.

При возникновении вопросов рекомендуем обращаться к специалистам АО "Электроград"

Заказчик: _____ _____ _____ М.П.

должность подпись (расшифровка) дата